

SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE - OSA 110-2

M 1 : 250

- PO DOKONČENÍ ÚPRAV NÁROŽÍ V KŘÍŽOVATCE (NA OBOU STRANÁCH) BUDE POLOŽENA NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
- NAPOJENÍ VRSTEV NA HLAVNÍ KOMUNIKACI BUDE PROVEDENO STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO NA VEDLEJŠÍ KOMUNIKACI S TÍM ROZDÍLEM, ŽE OBRUSNÁ VRSTVA BUDE ODSKOČENA O 1,0m

CHODNÍK BUDE UKONČEN VYSAZENÍM ZÁHONOVÉ OBRUBY S VÝŠKOU NÁŠLAPU 0,07m

- NOVĚ NAVRŽENÉ MÍSTO SJEZDU, VYSAZENÍ OBRUBY Š. 0,08m KE STÁVAJÍCÍMU PLOTU VÝŠKA NÁŠLAPU 0,00m


VYSAZENÍ OBRUBY Š. 0,08m KE STÁVAJÍCÍM VRATŮM, VÝŠKA NÁŠLAPU 0,00m

NA KONCI ÚPRAV DOJDE K NAPOJENÍ NOVÉHO A STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU PROVÁZÁNÍM DLAŽEBNÍCH PRVKŮ

ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO SJEZDU

- ÚPRAVA POLOMĚRŮ NÁROŽÍ KŘÍŽOVATKY, DÉLKA OBRUBY 7.85m
- PŘESKLÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH OBRUB VČETNĚ PŘÍDLAŽBY

NAPOJENÍ VRSTEV - VEDLEJŠÍ KOMUNIKACE
M 1:100/10

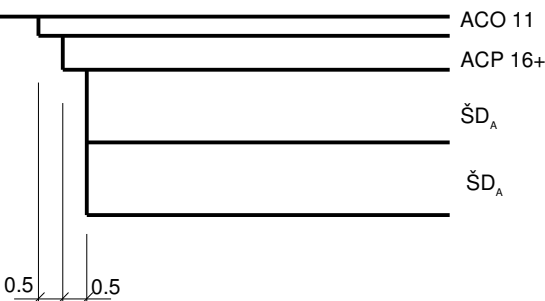

UPOZORNĚNÍ

ZÁKRESY PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES! PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO U SPRÁVCŮ ZAJISTIT JEJICH VYTYČENÍ!

POZNÁMKY K POVRCHOVÝM ZNAKŮM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

VŠECHNY POVRCHOVÉ ZNAKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DOTČENÝCH STAVBOU BUDOU VÝŠKOVĚ VYROVNÁNY K NOVÉMU POVRCHU

POZNÁMKY K OBRUBÁM A BEZBARIÉROVÉMU UŽÍVÁNÍ STAVBY:

UVAŽOVANÁ VÝŠKA NÁŠLAPU STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH OBRUB - 120mm,
UVAŽOVANÁ VÝŠKA NÁŠLAPU V MÍSTĚ SJEZDU - 50mm (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)
NA MÍSTĚCH PRO PŘECHÁZENÍ JE VÝŠKA NÁŠLAPU- 20mm
BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY BUDE PROVEDENO DLE PŘÍLOHY B.6

VYTYČOVACÍ ÚDAJE:

OSY JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ KOPÍRUJÍ HRANU PŘÍDLAŽBY VE STYKU S VOZOVKOU
VÝŠKOVÁ POLOHA OBRUB JE DÁNA STÁVAJÍCÍM STAVEM (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)

OCHRANNÁ PÁSMA:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - 15 m OD OSY JÍZDNÁHO PRUHU (13/1997 Sb. §30)
VODOVODNÍ ŘADY A KANALIZACE DO PRŮMĚRU 500 mm - 1,5 m OD VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ (274/2001 Sb. §23)
VODOVODNÍ ŘADY A KANALIZACE NAD PRŮMĚR 500 mm - 2,5 m OD VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ (274/2001 Sb. §23)
VODIČE PODZEMNÍ DO 110 kV VČETNĚ - 1,0 m OD KRAJNÍHO KABELU (458/2000Sb. §46)
VODIČE PODZEMNÍ NAD 110kV PO OBOU STRANÁCH - 3,0 m (458/2000Sb. § 46)
TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ PODZEMNÍ - 1,5 m PO STRANÁCH KRAJNÍHO VEDENÍ (151/2000Sb. §92)
PLYNOVODY NTL - 1,0 m NA OBĚ STRANY OD PŮDORYSU (458/2000Sb. §68)
TEPLOVODNÍ ZAŘÍZENÍ - 2,5 m NA OBĚ STRANY OD PŮDORYSU (458/2000Sb. §87)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ :

- SILOVÉ VEDENÍ - NN (NADZEMNÍ) - ČEZ
- SILOVÉ VEDENÍ - NN (PODZEMNÍ) - ČEZ
- ENERGETICKÉ VEDENÍ - CIZÍ
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - STL - INNOGY
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - OBEC HRÁDEK
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - OBEC HRÁDEK
- VODOVODNÍ POTRUBÍ (NEOVĚŘENO) - OBEC HRÁDEK
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBEC HRÁDEK
- MÍSTNÍ ROZHLAS - METALICKÉ VEDENÍ (PODZEMNÍ) - OBEC HRÁDEK
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ METALICKÉ (NEZAMĚŘENO) - CETIN
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ METALICKÉ (PODZEMNÍ) - CETIN
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ OPTICKÉ (PODZEMNÍ) - CETIN

LEGENDA PLOCH :

- CHODNÍK
- VJEZD
- VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY
- NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

LEGENDA ČAR :

- KATASTR
- ZAMĚŘENÍ
- OSA KOMUNIKACE
- SILNIČNÍ OBRUBA
- ZÁHONOVÁ OBRUBA
- OBVOD STAVBY

SO 110 Chodníky úsek I.

Objednatel:

Obec Hrádek

Hrádek u Sušice č.p. 78, 342 01 Sušice

Zhotovitel DSP



Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Parková 1205/11
326 00 Plzeň

HIP:

Ing. T. Petrář



Vypracoval Ing. P. Rospočuk
Zodp. projektant Ing. P. Rospočuk
Tech. kontrola Ing. T. Petrář

Hrádek u Sušice - chodník podél II/187
(1.Etapa)

Zak. číslo 15PL22002
Datum 05/2017
Stupeň DSP
Počet formátů 3 x A4
Měřítko 1 : 250
Č. přílohy Paré

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11
326 00 Plzeň

Příloha
SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE - OSA 110-2

C.1.2.2